

Kapcsolódó jogszabályváltozások

Készítette:

Galumba Lajos tű. százados
tűzoltósági főfelügyelő

- Folyamatosan változó, új jogszabályok és Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (továbbiakban TvMI) kerülnek kiadásra, módosításra. /tervezési segédlet/
- 6 db TvMI BM OKF honlapján van.
- A tűzvédelmi szabályzatot folyamatosan a használati szabályoknak és megjelenő jogszabályváltozásoknak megfelelően kell átdolgozni!

Módosításra váró, illetve új jogszabályok:

Tűzvédelmi törvény, Kereskedelmi tevékenység, **Tűzvédelmi Képzettségre**, szolgáltatással kapcsolatos ÖM rendelet, Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi szakvizsga, **Pirotechnika**, Építésügyi eljárás,
Tűzvédelmi bírság, TMT beszerzése, Megújuló energiaforrás,

1996. Évi XXXI. Törvény /TTV/ 2014. 07. 01-től hatályos

- **19. § (1)ha ötnél több munkavállalót, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben /új létesítés/ és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.**
- **Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben, közösségi rendeltetésű, a közepes vagy magas kockázatú ipari, mezőgazdasági és tárolási épületekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.**

- A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan **tevékenységet**, amely a **kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé**, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább **tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni.**
- TTV-be kerül bele a tűzjelző és oltóberendezés létesítési és használatbavételi engedélyezése a tűzvédelmi hatóság által.
- Lakóépületek tűzvédelmi előírásai is a TTV-be kerülnek bele, várható módosulás 1 hónap! Kéményseprő törvény fogja módosítani.
- 10/2008. (X.30.) ÖM rendelet helyett 9/2015. BM rendelet!

9/2015. (III. 25.) BM rendelet

■ A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

■ Hatály kiterjed:

■ Hivatásos, közalkalmazott

■ önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok

■ önkéntes tűzoltó egyesületek tagjaira,

■ tűzvédelmi szakértőkre;

■ A gazdálkodó szervezeteknél iparbiztonsági, polgári védelmi és tűzvédelmi személyekre,

■ Tűzvédelmi, katasztrófavédelmi oktatási intézmények oktatóira,

■ Tűzvédelmi, katasztrófavédelmi szakmai felügyeleti tagjaira,

- **Fogalmak:** Tűzoltásvezető I. és II.,
- **tűzvédelmi oktatás:** a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi előírások ismertetése, amely elméleti és gyakorlati részből áll;
- **Szakmai képesítési követelmények:** Jogszabály melléklete
- A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum **havi 8 órában** kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:
 - a) **robbanásveszélyes** osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, 1000 kg/liternél több, de legfeljebb 5000 kg/liter,
 - b) **tűzveszélyes osztályba** tartozó anyagot, terméket tárol és egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolás összesített alapterület meghaladja az **1000 m²-t**.

c) gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez a munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt,

d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel:

da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,

db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2.000 fő, vagy

dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

A gazdálkodó szervezeteknél felsőszintű tűzvédelmi személyt kell foglalkoztatni, ha:

- a) a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett, **/heti 40 óra/**
- b) robbanásveszélyes anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és egy telephelyen egyidejű mennyiség meghaladja az 5000 kg/litert **/havi 16 óra/**
- c) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolás összesített alapterülete meghaladja a 10000 m²-t, vagy **/havi 16 óra/**

A gazdálkodó szervezeteknél felsőszintű tűzvédelmi személyt kell foglalkoztatni, ha:

d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,:

da) amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,

db) összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy

dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt. /havi 16 óra/

- Amennyiben a gazdálkodó szervezetnél a tűzvédelem ellátása szolgáltatás igénybevételével történik, a **szolgáltatást végzőnek** az adott szolgáltatáshoz e jogszabályban meghatározott **képesítéssel kell rendelkeznie.**

Tűzvédelmi Oktatás, szabályzat készítése:

- Ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezetnél a tűzvédelmi oktatást **legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy végezhet.**
- Ott ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítést követel tűzvédelmi oktatást kizárólag ilyen képesítésű személy tarthat.
- Egyéb esetben tűzvédelmi oktatást legalább alapszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat.
- Tűzvédelmi szabályzatot **legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat.**
- Ott ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására kizárólag ilyen képesítésű személy jogosult.

4/2015. (II.27.) BM rendelet Hatályos 2015. 03. 05!

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet módosítása

- „c) az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;,,
- *Tűzriadó Tervet kell készíteni:*
- „f) a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadterre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;
- tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m²-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadterre."

4/2015. (II.27.) BM rendelet Hatályos 2015. 03. 05!

A megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről szóló 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet módosítása:

- Az észterező helyiségbe metanolgőz-érzékelőket kell elhelyezni, melyek az alsó robbanási határérték 20%-ának elérését érzékelve hallható és látható módon jelzést adva elindítják a vészszellőzést; az alsó robbanási határérték 40%-ának elérését érzékelve elindítják az üzemeltető által előírt, a technológiának megfelelő beavatkozásokat, amelyek megakadályozzák a tüzet vagy a robbanást."
- az észterező terület és az üzem területéhez nem tartozó építmény vagy övezet, továbbá lakóterület, vasúti vágány között legalább 20 m."

4/2015. (II.27.) BM rendelet Hatályos 2015. 03. 05!

A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet módosítása

E rendelet alkalmazásában technológiai rendszer az olyan anyag- vagy energiaátalakításra szolgáló szerkezeti egységek láncolata, melyben a robbanó- és a robbantóanyagok kivételével **robbanásveszélyes** osztályba tartozó anyagok előállítása, feldolgozása, használata, tárolása, kimérése történik.,,

4/2015. (II.27.) BM rendelet Hatályos 2015. 03. 05!

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet módosítása

- **Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak** bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
- Nem kötelezett szakvizsga megszerzésére: Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők, **érvényes elektromos tűzvédelmi szakértői engedéllyel**

- A Nukleáris Tűzvédelmi Szabályzat és Radioaktív hulladék-tároló Tűzvédelmi Szabályzat készítésére felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.
- A nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladék-tároló területén a tűzkockázat-elemzés és tűzterhelés számítás készítésére felsőszintű tűzvédelmi szakképesítésű személy jogosult.
- A **számítógépes szimulációs** programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás készítésére **tűzvédelmi szakértő és tűzvédelmi tervező** jogosult.
- A **Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv /TMMK/** készítésére és felülvizsgálatára **tűzvédelmi szakértő és tűzvédelmi tervező** jogosult.
- Tűzvédelmi szakértők felsőfokú tűzvédelmi szakmai képezéseit jogszabály tartalmazza.

Villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatának vezetését, abban érdemi munka folytatását olyan személy végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzék szerinti erősáramú berendezések felülvizsgálója vagy erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója szakképesítéssel rendelkezik. (1)

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségek, szabadterek – ha ott az anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő – villamos berendezéseinek vizsgálatát végző személynek a fentiekén túl az OKJ szerinti sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelő vagy robbanásbiztos berendezés kezelő szakképesítéssel is rendelkeznie kell. (2)

A robbanásveszélyes helyiségek, szabadterek vill. berendezéseinek felülvizsgálatát két, vagy több személy együttesen is végezheti, ha mindegyikük rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott szakképesítéssel és legalább az egyikük rendelkezik a (2) bekezdésben meghatározott szakképesítéssel.

Villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálatok vezetésére, abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki

- a) a vonatkozó műszaki követelmények anyagából az MMK által akkreditált villámvédelmi képesítést szerzett vagy
- b) a vonatkozó műszaki követelményt tananyagi szinten oktató képzésen az OKJ szerinti villámvédelmi felülvizsgáló vagy villámvédelem felülvizsgálója szakképesítést szerzett.
- Rendkívüli felülvizsgálat végzésére az a MMK névjegyzékében szereplő villamosmérnöki végzettségű, a villámvédelem területén kiemelkedően gyakorlott szakértő is jogosult.

Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálat végzésére csak az alábbi, ipari elektrosztatikai gyakorlattal bíró személyek jogosultak:

- a) a MMK bejegyzett villamosmérnök szakértő,
- b) igazságügyi villamos szakértő,
- c) villamos mérnök végzettségű tűzvédelmi szakértő.
- Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálat végzésére olyan akkreditált vizsgáló intézet vagy szervezet is jogosult, amely az *a)-c)* pontok szerinti szakértőt foglalkoztat.

259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról **2015. 03.**

05. Hatályos

- Kirendeltség a szabadtéri rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az **írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.**
- Ha az üzemeltető – **aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva** – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről ott, ahol ezt jogszabály előírja **100.000 Ft- 500. 000 Ft. bírság**

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről Hatályos 2015. 03. 05.!

- olyan üzlet esetében, amelyben az OTSZ szerint **robbanásveszélyes osztályba** tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és az OTSZ szerint **tűzveszélyes** osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmazznak.
- **Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján az OTSZ szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag,**
- **A kizárólag üzletben forgalmazható termékek az OTSZ szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.**

173/2011. (VIII. 24.) Korm. Rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről Hatályos 2015. 03. 05!

- **tűzvédelmi dokumentáció:** az épület, létesítmény megközelíthetőségére, oltóvízellátására, a kockázati osztályba sorolásra, az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paramétereire, a tűszakaszok elhelyezkedésére, kiürítési számítására, épületgépészeti kialakítására, villámvédelmi rendszerére, valamint a tűzjelzésre és oltásra vonatkozó terv,
- Tilos a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására, kimérésére szolgáló helyiségben, szabad téren, ezeknek 50 m-es környezetében és repülőtéren az oda nem rendszeresített pirotechnikai termék felhasználása.
- A pirotechnikai raktárépületet és a pirotechnikai raktárhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy légterében a robbanóanyag, a pirotechnikai elegy és az OTSZ szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag üzemzavar vagy előrelátható meghibásodás esetében is legfeljebb veszélytelen módon lehet jelen...

- Pirotechnikai üzletben I. II. pirotechnikai terméktől eltérő pirotechnikai termék, és az OTSZ szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és éghető folyadék nem tárolható.
- A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyen a pirotechnikai terméken és annak csomagolásán kívül egyéb, az OTSZ szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag vagy más, együvé rakási tilalom alá eső veszélyes áru nem tárolható.
- **1. és 2. pirotechnikai osztályú tűzijáték termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi jogi személy által használt helyiségben, védett természeti területen, valamint nyilvános rendezvény helyszínén pirotechnikus jelenlétében és irányításával használható fel!**
- **3. pirotechnikai osztályú tűzijáték termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi jogi személy által használt helyiségben, rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen pirotechnikus irányításával használható fel.**

312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek

- a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
- b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
- c) *a)* és *b)* alpontokban meghatározott rendeltetéssel rendelkező és legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas vagy nettó 20 m² alapterületet meg nem meghaladó – az OTSZ szerinti – állvány jellegű építmény
- d) a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m² alapterületet,
- e) magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.

A tűzvédelmi dokumentáció tartalma a kockázati osztályba sorolás

Tűzvédelmi szakhatóság bevonása engedélyezési eljárásba:


- KK, MK mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén,
- AK mértékadó kockázati osztályba tartozó
 - lakó- és üdülőépület,
 - nevelési, oktatási , szociális rendeltetést tartalmazó épület,
 - összes építményszint nettó alapterülete az 500 m²-t meghaladó épület esetén,
- NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek:
 - az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m² és tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, mint 50 m²,
 - az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m²,

Tűzvédelmi szakhatóság bevonása engedélyezési eljárásba:

- Megfelelőség igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű, tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, és legfeljebb 180 napig fennálló
 - a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
 - b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
- ha az az OTSZ szerinti állvány jellegű építmény és több mint 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas és nettó alapterülete 20 m²-t meghaladja.

53/2014. (XII. 5.) BM rendelet a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság létrehozás

- OTSZ által meghatározott tűzvédelmi követelmények, az elérendő biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (a továbbiakban: **TvMI**) kidolgozásáért felelős Tűzvédelmi Műszaki Bizottság
- Bizottság által kidolgozott, a BM OKF főigazgatója által kiadott TvMI-eket a BM OKF honlapján közzé kell tenni.
- <http://www.katasztrofavedelem.hu/> → **Tűzoltóság**

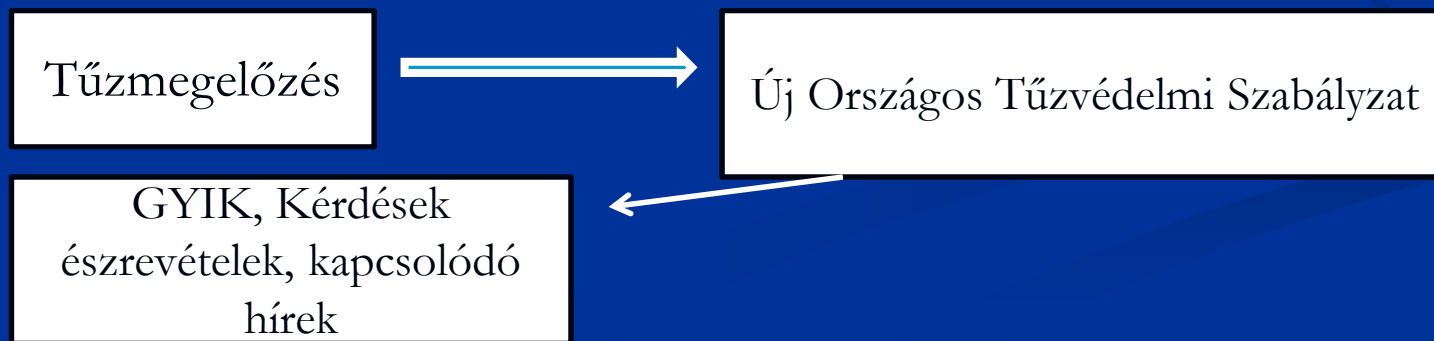

TvMI 9 témakörben kerül kidolgozásra /tervezési segédlet/:

- **Tűzterjedés elleni védelem**
- **Kiürítés számítás**
- **Hő- és füst elleni védelem**
- **Beépített tűzjelző rendszer**
- **Beépített tűzoltó rendszer**
- **Tűzoltói beavatkozás**
- **Villamos tűzrendészeti és villámvédelmi rendszerek**
- **Számítógépes szimuláció**
- **TMMK**

54/2014. BM Rendelet OTSZ 287. § A tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet „Tűzoltó készülék karbantartása” alcíme a következő 4/A–4/G. §-sal egészül ki:

Kérdések és válaszok

- 3.§ (3) és (4) bekezdése szerint: „A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldást kérelemre jóváhagyhatja, ha a legalább azonos biztonsági szintet a kérelmező igazolja”. „(4) Az eltérési engedély és a (3) bekezdés szerinti jóváhagyás iránti kérelem tartalmazza.....” Milyen módon történik ennek a jóváhagyása, milyen iratminta alapján? Határozat, vagy hivatalos levél formájában? Kell-e illetéket fizetni és ha igen, milyen összegben?
- A BM OKF hagyja jóvá az említett eltéréseket, határozatban, a hatósági engedéllyezéssel összefüggő illetékfizetésre vonatkozó szabályok betartásával.

Kérdések és válaszok

- 3.§ /5/ bek. „A tűzvédelmi szakhatóság kérelemre – jogszabályban meghatározott esetben és módon – lehetőséget biztosít a tűzvédelmi követelményekkel kapcsolatos egyeztetés megtartására.” A kérelemre történő egyeztetés illetékköteles-e, vagy igazgatási szolgáltatási díjat kell érte fizetni? Csak azokban az esetekben lehet-e egyeztetni, amelyet a jogszabály (OTSZ 5.0) nevesít?
- Jogszabály nem ír elő sem illeték-, sem igazgatási szolgáltatásdíj-fizetési kötelezettséget. Nem csak azokban az esetekben lehet egyeztetni.

Kérdések és válaszok

- 4. § 78. („kockázati egység: az építmény vagy annak tűzterjedésgátlás szempontjából körülhatárolt része, amelyen belül a kockázati osztályt meghatározó körülményeket a tervezés során azonos mértékben és módon veszik figyelembe”) pontja értelmében a kockázati egység határra megegyezik a tűzszakaszhatárral?
- A kockázati egységek között tűzszakaszhatárt kell létesíteni, de a kockázati egységen belül is kell tűzszakaszolni, ha a kockázati egység alapterülete túllépi a megengedett maximális tűzszakasz-alapterületet.

Kérdések és válaszok

- Az anyagok új tűzveszélyességi osztály szerinti besorolásának jelöléseit pontosan milyen ábrával és szöveggel kell ellátni?
- Termékek esetében a kémiai biztonsági tv. szerinti jelölések alkalmazhatók, illetve szövegesen az OTSZ szerinti tűzveszélyességi osztályok megnevezése.

Kérdések és válaszok

- **Mi lesz a régi Tűzveszélyességi besorolásokkal? Kockázati egységek és kockázati osztályok lesznek. Itt is felmerül a kérdés a jelölést illetően, a meglévő A, B, C, D, E jelöléseket el kell távolítani és majd az új besorolás szerinti jelöléseket kell alkalmazni? Tehát az új besorolást mikortól kell érvényesíteni, nyilván az OTSZ hatályba lépésétől, de visszamenőleges hatálya van-e?**
- **A kockázati osztályokat nem kell jelölni (a meglévő épületeket nem is kell kockázati osztályba sorolni addig, amíg átalakításra nem kerül sor). A meglévő, A-E tűzveszélyességi osztályra utaló jelölések megtartásáról, eltávolításáról az üzemeltetőnek kell döntenie, tekintettel arra, hogy az el nem távolított jelölés ne legyen félrevezető.**

Kérdések és válaszok

- Az OTSZ 21. § (3) bekezdése szerint: „A szabadtéri tárolóterület tárolási egységeiből kialakított tűzszakasz megengedett legnagyobb kiterjedése a) kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag, termék esetén, ha azt éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül tárolják, 10.000 m², b) nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag, termék esetén, ha azt éghető anyagú csomagolással vagy éghető anyagú tárolóeszköz alkalmazásával tárolják, 4.000 m², c) tűzveszélyes osztályba tartozó anyag, termék esetén a csomagolás éghetőségétől függetlenül, 2.000 m².” Kérdés: A tárolási egységek (éghető hulladék, szalma stb.) tűzszakaszon belüli legnagyobb méretét és a tárolás egységek között tartandó távolságot az OTSZ nem rendezi. Az OTSZ hatályba lépése után a tárolási egységek maximális mérete és térfoga mennyi lehet, illetve

Kérdések és válaszok

- **Kérdés: A tárolási egységek (éghető hulladék, szalma stb.) tűzszakaszon belüli legnagyobb méretét és a tárolás egységek között tartandó távolságot az OTSZ nem rendezi. Az OTSZ hatályba lépése után a tárolási egységek maximális mérete és térfoga mennyi lehet, illetve tűzszakaszon belül a tárolási egységek között milyen távolságot kell tartani?**
- **Az új OTSZ nem szabályozza, ennek megállapítása a tervező, beruházó, üzemeltető feladata, illetve felelőssége.**

Kérdések és válaszok

- 25.§ /6/ bekezdés „Ahol állami támogatással energetikai célú felújítás valósul meg és az épületre vonatkozóan homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény van, ott a B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelő maggal rendelkező, vagy a légréses homlokzati burkolati-, bevonati- és egyéb vakolt hőszigetelő rendszerek kivitelezésének megkezdését, a kivitelezőnek a kivitelezési munka megkezdése előtt legalább 15 nappal – a kedvezményezett jóváhagyásával ellátott nyilatkozatban – a támogatás megvalósulását ellenőrző szervezetnek írásban be kell jelentenie. A támogatás megvalósulását ellenőrző szervezet a kivitelezési munkák megfelelőségét az állami támogatású pályázatok esetében ellenőrzi és az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a tűzvédelmi hatóság részére nyolc napon belül megküldi.” A fenti bejelentés és ellenőrzés rétegvastagságtól függetlenül (10 cm-nél kisebb) mindig kötelező?
- Igen, mert a rendelkezésben nem szerepel rétegvastagsági korlát.

Kérdések és válaszok

- 99.§ szerint: „Azon ipari vagy tárolási alaprendeltetésű kockázati egység helyiségében, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártása, feldolgozása, tárolása történik, a robbanási túlnyomás levezetése céljából hasadó vagy hasadó-nyíló felületet kell létesíteni.”
Kérdés: A technológiához, alapterülethez mérten csekély mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag tárolása, felhasználása esetén is kell hasadó-nyíló felületet létesíteni? (Pl.: Gyártóüzem karbantartó helyiségében tárolt 20 liter hígító, vagy cipőgyártó csarnokban a technológiához használt 40 kg ragasztó)
- Nem. Ott kell hasadó vagy hasadó-nyíló felületet kialakítani, ahol a gyártás, feldolgozás, tárolás során az alaprendeltetésből adódóan robbanásveszélyes anyagokat gyártanak, tárolnak vagy feldolgoznak. A karbantartó helyiségnek és a cipőgyárnak nem az alaprendeltetése, hogy robbanásveszélyes anyagot gyártson, feldolgozzon vagy tároljon.

Kérdések és válaszok

- A ponyvaszerkezetű építményekre – ha nem közösségi rendeltetésűnek tekintendő – milyen tűzvédelmi előírások vonatkoznak?
- Az OTSZ nem ír elő követelményt, a tervezőnek egyedileg kell meghatározni a követelményt.
- 131.§ szín: talajhoz közvetlenül csatlakozó, egyszintes, részben vagy teljesen fedett, egy vagy több oldalán az összesített oldalfelület legalább 50%-áig nyitott építmény.
Kell-e TMMK a szín építményekre?
- Nem.

Kérdések és válaszok

- 139. § (1) Ezen alcím rendelkezései – a járművek kivételével – vonatkoznak az ideiglenes és állandó jellegű építmények villámvédelmi követelményeire. Kérdés: A villámvédelem kialakításának igazolására nyilatkozat elfogadható-e, olyan ideiglenes építményeknél (pl. rendezvény területen színpad, állvány, dekorációs elem), ahol az építmény önmagában villámvédelemmel ellátott, saját maga földel és tanúsítvánnyal rendelkezik, valamint szerelési útmutató alapján kell megépíteni.
- Igen.

Kérdések és válaszok

- A 148. § (4) bekezdésben szerepel, hogy a közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratnál jelezni kell. Mit jelent ez? Alaprajzot, vagy irányt jelző biztonsági jelet, vagy esetleg más megoldást.
- Egyértelműen kell jelezni, lehet az rajzzal, vagy szövegesen is.
- Vonatkozik-e a már meglévő épületekre is és a főbejárat külső vagy belső részén kell jelölni? Felismerhetőségükre, láthatóságukra van-e vonatkozó előírás?
- Meglévő épületekre nem vonatkozik. Nincs előírás a kinézetre. Lehet rajz vagy felirat, de egyértelműen kell meghatározni. Javasolt az ajtón belüli elhelyezés.

Kérdések és válaszok

- A 148.§ (3) bekezdése szerint biztonsági jellel kell figyelmeztetni az épület főbejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére. Milyen biztonsági jel fogadható el?
- TvMI tartalmazhat majd rá javaslatot.
- 283. § (1) A TMMK-t elektronikus vagy nyomtatott formátumban kell elkészíteni, vezetni és az építmény területén kell tartani. 283. § (2) Az építmény használatbavételét követő 5. évben, majd azt követően 5 éves ciklus-idővel a tulajdonos köteles felülvizsgáltatni az építmény TMMK-ban foglaltaknak megfelelő kialakítását, állapotát, az alábbiak szerint Milyen végzettség vagy jogosultság szükséges a felülvizsgálat elvégzéséhez?
- A 10/2008 ÖM rendelet módosítása fogja tartalmazni.

Kérdések és válaszok

- XXI. Fejezetében („TŰZVÉDELMI MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI KÉZIKÖNYV”) foglaltakkal kapcsolatban. Kérdés: A „Tűzvédelmi Megfelelőségi Kézikönyv” vezetésével kapcsolatosan lesz-e jogkövetkezmény (bírság kötelezettség)? A hibás nem vezetett kézikönyv pótlása hogyan történhet? "
- 259/2011. (XII. 7.) kormány rendelet módosítása tartalmazza a bírságtételeket. Mindig a tulajdonos felel a TMMK meglétéért, tartalmáért, a pótlás az ő feladata.

Köszönöm a figyelmet!