



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

2015. április 16.

Galumba Lajos tű. szds.
megyei tűzoltósági főfelügyelő




GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Előzmények

Alkalmazási nehézségek

- értelmezés igénye gyakori;
- követelmények és megoldások együtt;
- még mindig nagyszámú eltérés szükséges;
- számos speciális esetet nem kezel;
- elképzelhetetlen a megfelelő módosítás.

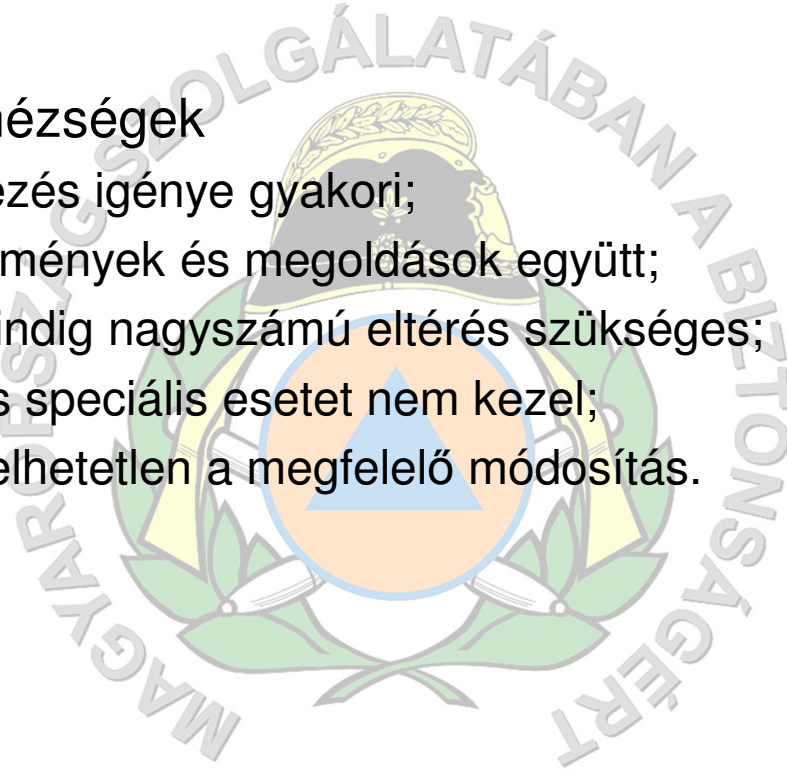



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Homlokzatszigetelés, burkolat, bevonat – homlokzati tűzterjedés





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Kiürítés





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Metró





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Napkollektorok, napelemek





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Speciális építmények





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Felépítés

Jogszály:


- Követelmények
- Biztonsági szint meghatározása

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI):

- önként választható megoldások, amelyekkel a jogszabály által meghatározott biztonsági szint teljesül

Szabvány,

Vonatkozó műszaki előírás

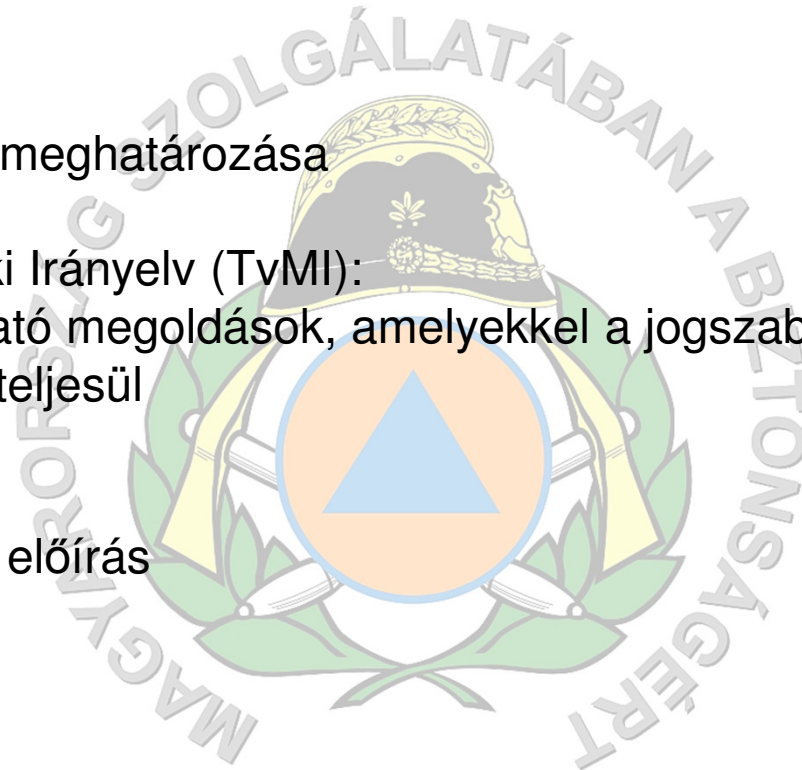



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzvédelmi Irányelvek:

- **választható** műszaki megoldások, amelyekkel teljesül az elvárt biztonsági szint





BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Védelmi cél	Követelmény, biztonsági szint	Megoldás		
		<u>TvMI</u>	szabvány	egyéb
a menekülő személyek biztonságosan elhagyhassák az épületet	az építmények meghatározott körében a menekülési útvonalat képező lépcsőházban füstmentesítést kell biztosítani ezzel kapcsolatban az elvárt biztonsági szint: - 50 Pa túlnyomás csukott nyílászárók esetén - 10 Pa túlnyomás egy nyitott lépcsőházi ajtó esetén - 1 m/s <u>sebességű</u> légáramlás meghatározott darabszámú ajtó nyitott állapota esetén	az irányelvben foglaltak szerint méretezett füstmentesítés	szabványban foglaltaknak megfelelő füstmentesítés	a tervező által választott egyéb méretezésű füstmentesítés





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Védelmi célok világos megfogalmazása

Védelmi célok:

- **életvédelem** pl.: menekülés, mentés biztosítása
tűzoltók biztonsága
- **értékvédelem**
 - közösségi** pl.: kulturális örökség megóvása,
környezet védelme
 - beruházói** pl.: termelés folytonossága,
raktárkészlet védelme



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Kiürítés – érintett személyek

önállóan menekülésre képes személy

menekülésben korlátozott személy

segítséggel menekülő mozgásképtelen

előkészítés nélkül menthető

előkészítéssel menthető

előkészítéssel sem menthető

MENEKÜLÉS

ÁTMENETI VÉDETT TÉR
KIJÁRATI SZINTEN BIZTONSÁGOS TÉR

TARTÓZKODÁSI HELY VÉDELME



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Követelmények

- általános
- kockázattól függő
- rendeltetéstől függő

Kockázati osztály

- kockázati egységre (= önálló rendeltetési egység, illetve a tűzvédelmi szakértő/tervező által meghatározott része az épületnek)

Mértékadó kockázati osztály

- épület, önálló épületrész egészére
- a leghigorúbb kockázati osztály a kockázati egységek kockázati osztályai közül



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG


Kockázati egység

- kockázati egységen belül követelmények
- épület felszabdalása
- tűzzakaszhatár határolja





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

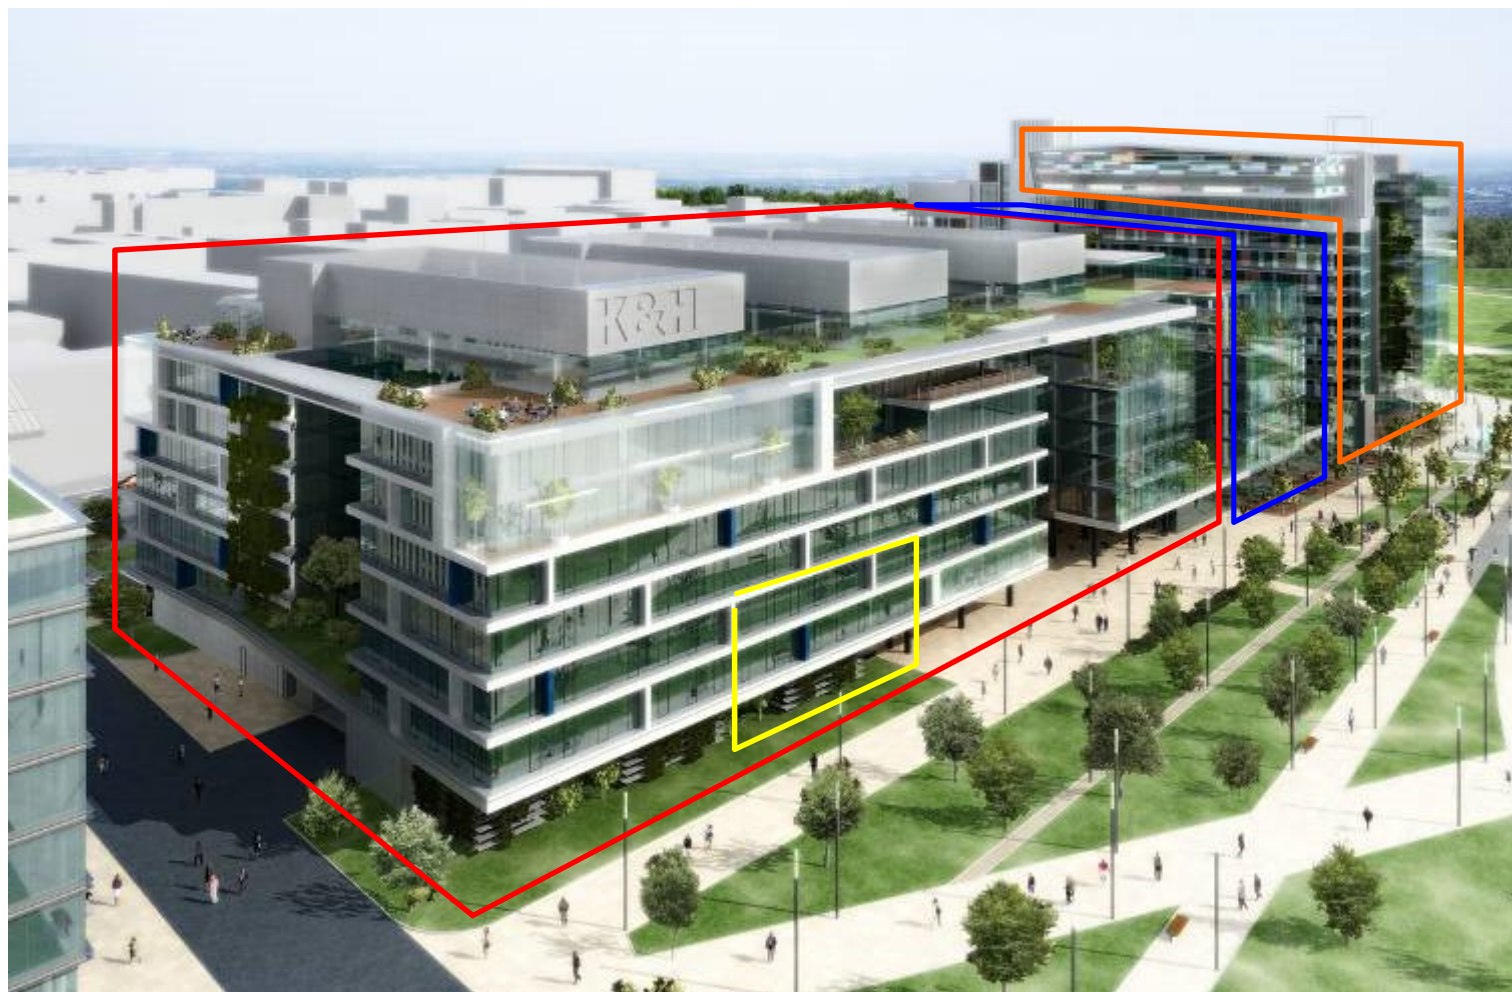



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Kockázati osztályok

- NAK, nagyon alacsony kockázat
- AK, alacsony kockázat
- KK, közepes kockázat
- MK, magas kockázat





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzveszélyességi osztály

- csak anyagok esetében marad meg

jelenleg

A B C D E





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzveszélyességi osztály

- csak anyagok esetében marad meg

5.0 szerint

(AB) (CD) (E)

Robbanásveszélyes

Nem tűzveszélyes

Tűzveszélyes




GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzveszélyességi osztály:

Csak anyagok tekintetében értelmezhető

Robbanásveszélyes osztály



Tűzveszélyes osztály



Nem tűzveszélyes osztály





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Speciális építmények használati szabályai:

a közúti alagút,



a gyalogos aluljáró,



a felszín alatti vasútvonal,



a kilátó,





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Speciális építmények használati szabályai:


a ponyvaszerkezetű,



az állvány jellegű,



szín építmény,

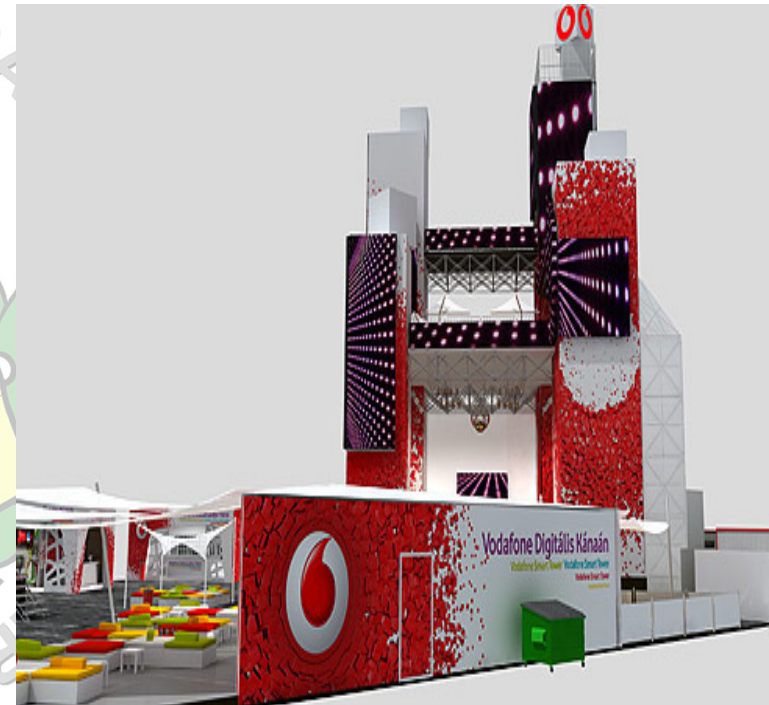



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

➤ a felszín alatti vasútvonal: Robbanásveszélyes anyagok tárolása, forgalmazása tilos, kijáratok szabadon tartása, üzletek áruinak tárolása, fali tűzcsap ajtó nyitás áramtalanítás után.

➤ Ponyvaszerkezetű építmény: **Fogalma új!**

116. ponyvaszerkezetű építmény: olyan építmény, amelynek az időjárási hatások elleni védelemre szolgáló héjazat anyaga természetes vagy mesterséges szálakból szövésel vagy a szövést helyettesítő egyéb technológiával készült, felületi terhek hordására képes, külső térelhatároló szerkezetként részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel a használat feltételeit biztosítja.

nem alkalmazható

- a) a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolására, forgalmazására, árusítására,
- b) a menekülésben korlátozott személyek huzamos elhelyezésére és
- c) azokban az esetekben, ahol azt jogszabály tiltja



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Közösségi rendeltetésű és 500 m²-nél nagyobb alapterületű vagy tömegtartózkodásra szolgáló **Ponyvaszerkezetű építmény:**

- **Üzemeltető, rendezvény szervező köteles betartani, betartatni a maximális létszámra vonatkozó előírást. (beléptetést végző személy vagy beléptető rendszer)**
- Menekülésre szolgáló kijárat szélességének megfelelő méretben, de legalább 3 méteres szakaszon és a kijárattól 10 méteres körzetben nem lehet anyagot tárolni!
- Ha van benne szék és 1 oldalról lehet megközelíteni akkor **soronként 20 db**, ha 2 oldalról akkor soronként **40 db** ülés helyezhető el. Ha **10-nél több** szék van egy sorban akkor azokat **egymáshoz**, ha **20-nál több** akkor azokat **egymáshoz és a padozathoz is rögzíteni kell!** Széksorok között legalább 1 méter távolság, kiürítési út szélessége 1,6 méter.
- **Fűtés környezetére tűzveszélyt nem jelenthet!**



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

4. állvány jellegű építmény: olyan építmény, melynek tartószerkezete a használati célnak megfelelő állékonysági teljesítményre méretezett, külső térelhatároló falszerkezettel nem rendelkezik, az építményen bizonyos magasságban rendeltetést és emberi tartózkodásra szolgáló járófelületet alakítanak ki.

Állvány jellegű építmények alatt tárolni, helyiséget kialakítani tilos.

Tűzveszélyes tevékenység

A feltételek megállapítása
a munkavégzésre
közvetlenül utasítást adó,
a munkát végző személyek
tevékenységét közvetlenül
irányító személy feladata, ha
nincs ilyen személy,
a munkát végző
kötelezettsége





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzveszélyes tevékenység

A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.

Tűzvédelmi szakvizsga

BIZONYÍTVÁNY

A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárolás szabályai

Ipari, mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén: a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó síkjának vonalát, **kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás engedélyezése történt vagy számíttással igazolható az eltérő tárolás.**

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai:

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai:

Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjármű tárolókban gázpalackot tárolni tilos.
Többszintes lakóépületben – az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek **kivételével** – lakóegységként nem használható vagy tárolható egynél több propán-bután gázpalack. Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.
/Statikus/





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

- Kereskedelmi rendeltetésű épületek, önálló rendeltetési egységek talajszint feletti eladótereiben propán-bután gázpalackot maximum 20 kg mennyiségben lehet forgalmazni.

Tűzoltási út, területek és egyéb utak

- Tömegtartózkodásra szolgáló zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok vagy akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak.
- **Szellőzés:** A **14 méternél** magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező **lakóépület központi szellőző rendszerét, étterem** konyhai szellőző (szagelszívó) rendszerét a **gyártó** által előírt rendszerességgel, lakóépületben **3 évente**, étteremben **félévente tisztítani** és annak elvégzését **írásban igazolni kell.**



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, **Hő- és füstelvezetés** valamint a füstmentesítést biztosító **nyílások** **nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell**, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre **figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni.**

Az installációk, dekorációk, anyagok **nem csökkenthetik** a füstelvezetéshez, légpótláshoz **szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják** a hő és füst elleni védelem **eszközeinek mozgását, működését.**

Hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül – **idegen nyelven is el kell helyezni**, ha ezt az építmény, építményrész **használóinak** nyelvismerete

indokolja

**HŐ- ÉS FÜSTELVEZETÉS
ELTORLASZOLNI TILOS!**
**HEAT AND SMOKE RELEASE
DO NOT OBSTRUCT!**
**HITZE UND RAUCH ENTLÜFTUNG
NICHT BLOCKIEREN!**

2013/12/03





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Villamos berendezés

Csak olyan berendezés lehet ami, rendeltetésszerű használata esetén a környezetére gyújtásveszélyt nem jelent.

Nem kell kikapcsolni azokat a készülékeket, amelyek rendeltetésnél fogva folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai készülékek **készenléti állapota**.

Használaton kívül helyezés esetén a villamos tápellátásról **le kell választani**.

Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés

A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, a tűzoltósági kulcsszéfet **az építmény tulajdonosának** állandóan üzemképes állapotban kell tartania. Az építményekben a kézi rádió folyamatos működtetéshez szükséges feltételeket az építmény **tulajdonosának** kell biztosítania.



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés

Állandó felügyelete a tűzjelző berendezésnek a használati szabályokhoz került.

- Tűzjelző központnál
- Létesítményen belül automatikus átjelzés (porta)
- Távfelügyelet (vagyonvédelmi cég, katasztrófavédelem)

Üzemeltetés:

- Üzemképes állapot,
- Jelzések felügyelete, fogadása
- Üzemeltetői ellenőrzés
- Felülvizsgálat, karbantartás
- Üzemképességet biztosító javítás, csere
- Üzemeltetési dokumentáció



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés

A berendezés – közte a **tűz- és hibaátjelző** – tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább **5 munkanappal írásban, a 24 órán** belül el nem hárítható meghibásodást **haladéktalanul telefonon** jelezni kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen.

/műveletirányítás/

Biztonsági feltételeket üzembentartó biztosítja.

Ha a távfelügyelet vagy tűzátjelzés fogadásra helyszín megváltozik, az új helyszínre az automatikus tűzátjelzés továbbítását **90 napon belül** – a berendezés állandó felügyeletének folyamatos biztosítása mellett – kell megvalósítani.



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Lakó- és szállásépületek

Kimaradt a szabályozásból a 10-nél több lakást tartalmazó tűzvédelmi követelmény. A meglévő használati szabályokat ne dobják ki! TTV-ben és a tűzvédelmi szabályzat új rendeletében kerül szabályozásra!

Közösségi létesítmények, kiállítás, vásár

Rendezvény szervezője a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot.



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Szabadtéri rendezvények

124. **szabadtéri rendezvény:** az **1000 főt** vagy az **5000 m²** területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket.

123. **szabadtéri rendezvény területe:** természetes vagy mesterséges módon a mozgást korlátozva körülhatárolt rendezvény esetén a **körülhatárolással közrezárt terület**, a nem körülhatárolt terület esetén a **rendezvény szervezője által felelősen kijelölt terület.**





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Szabadtéri rendezvények

A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a **napnyugta utáni** időszakban is látogatható rendezvény esetén – **világító menekülési biztonsági jelekkel** kell jelölni.

A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell. A **közterületi világítással rendelkező** közlekedési és menekülési útvonalakon, **külön megvilágítás** és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése **nem szükséges**.



A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont **40 méteres körzetét** az ott tartózkodók **4 percen belül** maradéktalanul el tudják hagyni.



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Szabadtéri rendezvények

Ha van legalább **2 méter képátlós kivetítő**, azon a rendezvény területének **menekülési útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait** be kell mutatni legalább a **rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.**

Ha nincs a fenti kivetítő, akkor a **hangosító rendszeren**, villamos hálózattól független **hangosító eszközön** keresztül kell megtenni a fenti tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káreseménykor szükséges teendők ismertetésével.

Ha hangosító rendszer sincs, akkor **3000 m²** területre legalább **1 db** villamos hálózattól független **hangosító eszközt kell** készenlétben **tartani.**

A fenti eszközöket a pánik megelőzésére azonnal alkalmazni kell!
Rendezvény teljes területén hallható legyen.



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Szabadtéri rendezvények

A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, tűzoltó készülékkel történő beavatkozás lehetőségét biztosítani kell.

A felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó **tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében alkalmazandók.**

A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó **tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket** – kivéve a zenés, táncos rendezvények – a rendezvény szervezője köteles **írásban meghatározni** és a rendezvény kezdetének időpontja előtt **tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak átadni.**

Adott helyszínen **hetente több alkalommal, heti vagy havi** gyakorisággal megtartott szabadtéri rendezvénynél a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni. A későbbiekben csak a változást kell bejelenteni.



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Szabadtéri rendezvények

A rendezvény szervezője gondoskodik **a rendezvény megkezdése előtt**, annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált **tűzvédelmi oktatásáról**, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a **helyszínen kell tartani**.

A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági dokumentációt legalább **egy évig meg kell őrizni**.

Kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények

a 10 000 főt, vagy a 20 000 m²-nél nagyobb területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvény.

A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció kiürítésre, menekítésre vonatkozó nyilvánosságra hozható kivonatát a rendezvény szervezője **honlapon közzéteszi**.



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények

- tartalék energiaellátást legalább 30 percen át biztosítani kell.
- legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőket kell telepíteni,
- léptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a rendezvény területén,
- **Irányítási pont** /korábban is volt!/ **2 db 55A, 233B, C** teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, biztonsági jellel jelölni! Tűzvédelmi, biztonsági dokumentáció egy példányát **el kell helyezni.**

A szükséges **oltóvizet** a rendezvény szervezőjének kell biztosítania. A szükséges **oltóvíz mennyiségét, helyét és követelményeit** adott rendezvényre vonatkozóan egyedileg – **egyeztetés keretén belül** – az **illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság határozza meg.**



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Szabadtéri rendezvények

Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét egymásra hatás figyelembevételével kell vizsgálni.

Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és **olyan terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott.**

Ha a rendezvényen **jellemzően menekülésben korlátozott személyek [98.] jelenléte várható**, akkor a rendezvény alatt minden megkezdett **100 fő résztvevőre** legalább **1 fő biztonsági személyzetet** kell biztosítani.





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Aratás

Megszűnt a learatott kalászos termény közöttől történő 25 méteres távolságon belüli elhelyezési tilalom.

Dohányzás szérű- és rostnövénytarolónál **szélcsendes időben** 30 méteres távolságban lehet.

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegeelőzés szabályai

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a **belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.**





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Külterületen az ingatlan A szabadtéri tüzgyújtás és tüzmegelőzés szabályai

tulajdonosa, használója a **tűzvédelmi hatóság engedélyével** legfeljebb **10 ha egybefüggő területen irányított égetést** végezhet.

Kérelem: Kérelmező Név, Cím, Település hrsz., GPS, Kezds és befejezés ideje (év, hónap, nap, óra, perc), indok, terület nagyság, leírás, égetést végzők neve, címei, felügyelő neve, címe, telefonszáma, tervezett intézkedés, helyszínen tartott

eszközök





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

A szabadtéri tűzgyújtás és tüzmegeelőzés szabályai

Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.

Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegeelőzés szabályai

- A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző **10. napig be** kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.
- A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak **beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.**
- A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a **vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.**
- A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.
- A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett **terület tulajdonosa, kezelője, hasznóbérlője köteles gondoskodni.**



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Éghető folyadékok tárolása és szállítása

Robbanásveszélyes osztályú aeroszol és I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék **pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.**

A tárolható anyagmennyiség a **tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti.**

20 liternél több I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék **egy helyiségen belüli tárolásakor** legalább **1 db szóróeszközt**, továbbá

- legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál **legalább 0,02 m³ mennyiségű felitató anyagot**,
- 1 liternél nagyobb űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál **legalább 0,05 m³ mennyiségű felitató anyagot** kell a tárolástól **15 méteren belül** tartani. **4-nél több** parkolóállásos **gépkocsitároló helyiségében.**





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Éghető folyadékok tárolása lakásban és garázsban

Többlakásos épületben lévő lakásban legfeljebb **10 liter I-II.** tűzveszélyességi fokozatú folyadék, valamint robbanásveszélyes osztályú aeroszol és **legfeljebb 30 liter III.** tűzveszélyességi fokozatú folyadék tárolható.

Lakóépülethez, lakórendeltetésű épületrészhez tartozó gépkocsitároló-helyiségben a gépkocsikba épített üzemanyagtartályon kívül

- a) parkolóállásonként és**
- b) tárolóhelyiségenként**

legfeljebb **5 liter**, a gépkocsi vagy más robbanómotoros gép (fűnyíró) üzemeltetéséhez és a háztartásban használatos éghető folyadék tárolható.





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Éghető folyadékok tárolása kereskedelemben

17. melléklet 1. táblázat bontatlan csomagolású I-II. folyadék és robbanásveszélyes aeroszol tárolható, forgalmazható.

Kereskedelmi egység területén tárolható maximális mennyiséget a helyiség alapterülete, helyiséget határoló szerkezetek (tűzgátló), a tűzszakasz teljes területén lévő oltóberendezés megléte befolyásolhatja.

A vas-, barkács-, festék- és építőanyagot, háztartási cikket forgalmazó kereskedelmi egység, helyiségében **háromszoros mennyiséget lehet tartani**, ha a szomszédos helyiségektől **tűzgátló leválasztás történt.**





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Éghető folyadékok tárolása kereskedelemben

Pinceszinti kereskedelmi rendeltetésű helyiségben I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és robbanásveszélyes osztályú aeroszol **nem tárolható és nem forgalmazható.**

Tárolás egyéb közösségi rendeltetés esetén

17. mellékletben 2. táblázat szerint meghatározott **mennyiségű I-III.** folyadék és robbanásveszélyes osztályú aeroszol tárolható. Alapterület befolyásolja 0-50, 50-500, 500 felett.

anyagok maximális tárolási mennyisége

- a) fémszekrényben **20 liter,**
- b) robbanásgátló szekrényben **50 liter,**
- c) folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben **60 liter.**

Szekrényen kívül max. **5 liter** mennyiség tárolható helyiségenként.



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tömegközlekedési járművön háztartási cikket, lakkokat, festékanyagokat, valamint ezek oldószereit, személyenként legfeljebb 5 liter mennyiségben lehet szállítani.

PB-gáz cseretelep üzemeltetési előírásai

PB-gáz cseretelepeken palacktöltés nem végezhető.

➤ A palackot sérültnek kell tekinteni és továbbiakban nem használható, ha

- a) legalább 1 m magasságból kemény talajra esett,
- b) égésnyomok látszanak rajta,
- c) éles bemetszésű sérülése vagy horpadása van,
- d) a szállítójárművet közlekedési baleset érte vagy
- e) átalakítás nyomai észlelhetők rajta.

Az üzemeltetés során keletkezett sérülésről az illetékes töltővállalatot, cseretelepet tájékoztatni kell.



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról–65. § (1) Erdőben tűz gyújtására és fenntartására – az erre a célra kijelölt helyek kivételével – csak az erdőgazdálkodó, annak hiányában az erdő tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában levő személy jogosult. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.


(2) A vágástéren visszahagyott faanyag égetése **az erdőgazdálkodó által arra kijelölt területeken és csak abban az esetben megengedett**, ha a tűz az újulatot és a környezetében lévő erdőt, az erdön kívüli területek élővilágát, valamint a természeti képződményeket és egyéb műtárgyakat **nem veszélyezteti.**

Az **erdőgazdálkodó** a parkerdő területén turisztikai célból és tűzvédelmi szempontból **állandó és biztonságos tűzrakó helyet köteles kialakítani. A kialakított tűzrakóhelyen a tűzvédelmi rendelkezések betartásával bárki jogosult tüzet rakni.**



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

A tűzoltó vízforrások a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.

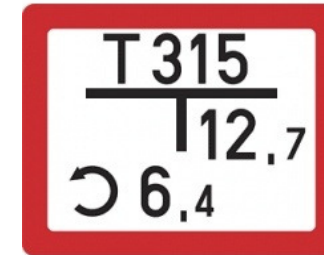

A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.

A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv


- 5 szintesnél magasabb lakóépületek,
- az 1.000 m²-nél nagyobb közösségi épületek,
- az 1.000 m²-nél nagyobb ipari épületek,
- a 3.000 m² -nél nagyobb mezőgazdasági épületek,
- a 2.000 m²-nél nagyobb tárolási épületek vagy
- speciális építménynek minősülő közúti alagút, valamint metró és földalatti vasút esetében.



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

- használatbavételt követő 30 napon belül
- változások átvezetése (30 nap)
- 5. évben, majd 5 évenként felül kell vizsgálni

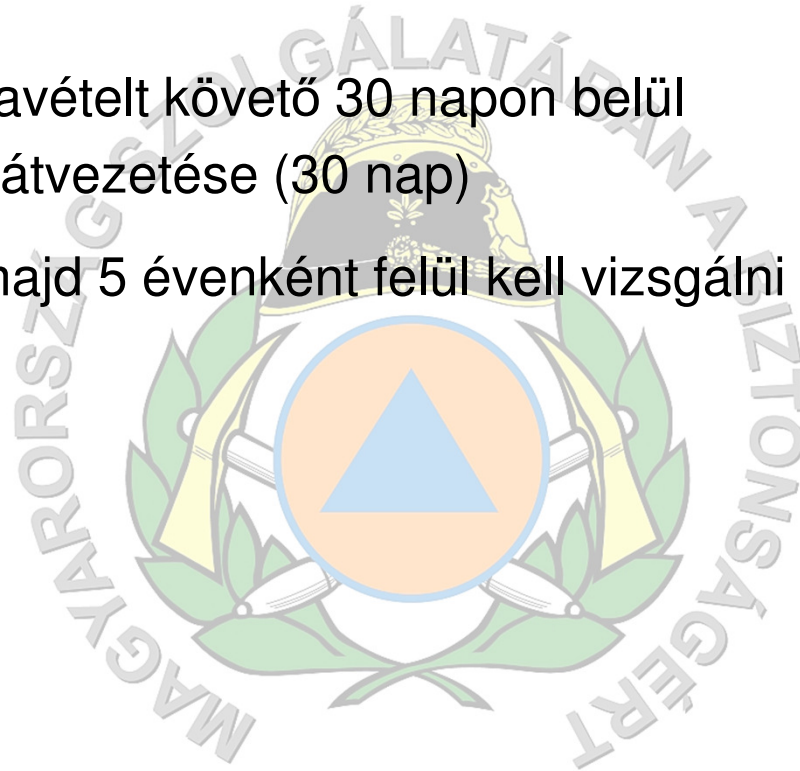




GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzoltó beavatkozás

Tűzeseti lekapcsolás (áramtalanítás)

- fokozatok (mely építményrészlet/részeket érint): egyeztetendő a tv szakhatósággal
- több tűzszakaszon áthaladó vezetékrendszer: áramütés ne veszélyeztesse a beavatkozókat

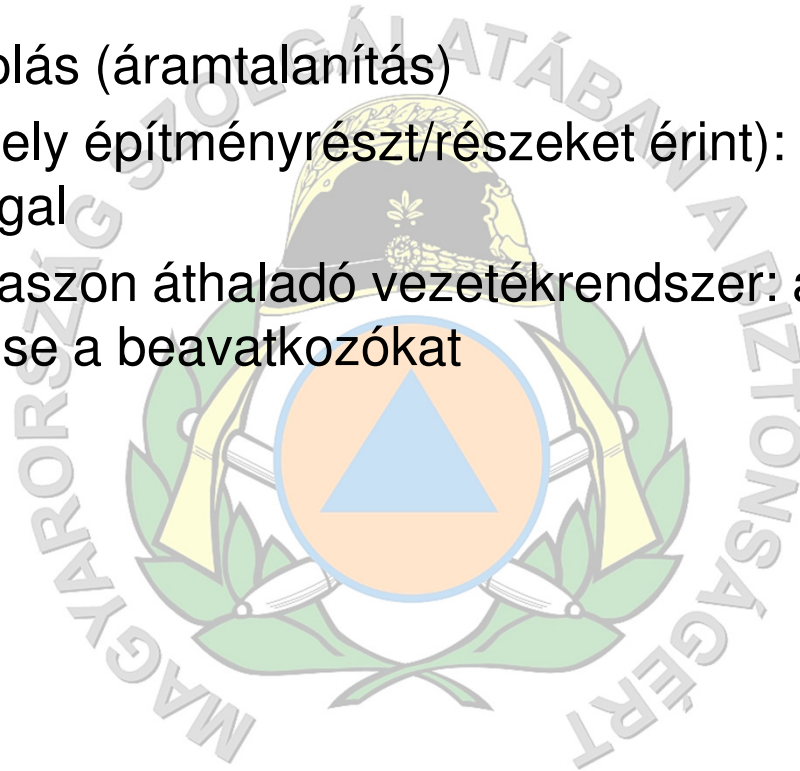



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzoltó beavatkozás

Napelemek

- kézi lekapcsolási lehetőség felirattal („napelem áramtalanítás”)
- a lekapcsolást a napelemtábla közvetlen közelében
- homlokzaton szerelt, illetve tetőcserépbe integrált napelemeknél szükséges





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzoltó beavatkozás

Tűzcsapok: a változatosság gyönyörködtet?





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzoltó beavatkozás

tűzoltó felvonó létesítési kötelezettsége:

- magasépületben
- 3-nál több pinceszinttel rendelkező épületben
- ahol a tv. szakhatóság előírja





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzoltó beavatkozás

Tűzoltó készülékek

- készenlétben tartása szükséges:
kockázati egységben szintenként,
ott, ahol az OTSZ vagy más jogszabály
előírja





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tűzoltó beavatkozás

Tűzoltó készülékek

- szükséges darabszám – **oltóanyag-egység** alapján
- az előírt OE és a készülék oltásteljesítménye közötti kapcsolat táblázatban szerepel



Köszönöm a figyelmet!!!

